


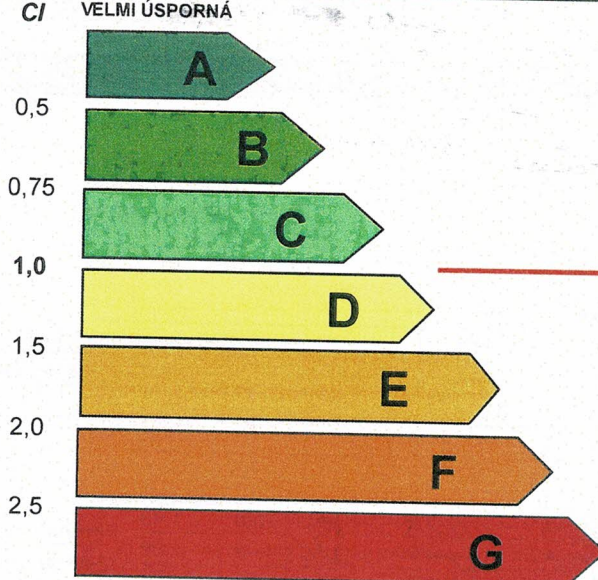

11.2 Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu – Administrativní budova

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY						
JITONA a.s. – závod Klatovy; objekt: Administrativní budova Jateční 839, 339 01 Klatovy		Hodnocení obálky budovy				
Celková podlahová plocha: 1 569 m ²		stávající	doporučení			
<p>CI VELMI ÚSPORNÁ</p>  <p style="text-align: center;">MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		 2,11	 0,84			
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve W/(m ² .K) $U_{em} = H_T / A$		0,91	0,36			
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 $U_{em,N}$ ve W/(m ² .K)		0,43	0,43			
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}						
CI	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5
U_{em}	0,22	0,32	0,43	0,65	0,87	1,08
Platnost štítku do						
Štítek vypracoval				Ing. Jan Kárník Energetický auditor č. 0262		